



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale della Toscana e Umbria
Il Provveditore

N. 49091.1 di protocollo

Firenze, 3 novembre 2020

Riferimento nota GDDP01.15/0/2020.0004781.U datata 15 ottobre 2020

OGGETTO: nota visita ad hoc Casa Circondariale Terni.

Al Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale
R O M A

Al Signor Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
R O M A

Al Signor Vice Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
R O M A

Al Signor Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento
dell'Amministrazione Penitenziaria
(rifernota prot. GDAP.31/10/2020.0387147.U)
R O M A

Relativamente al contenuto della nota in riferimento si rappresenta quanto segue:

La Direzione dell'Istituto ha dato corso agli interventi volti alla definitiva risoluzione del problema della carenza di acqua nella sezione AS3, terzo piano, in data 2 ottobre u.s. con provvedimento n. 25484¹.

Nello specifico si tratta del rifacimento dei locali delle docce, due per ciascuno dei tre piani detentivi, con l'istallazione di serbatoi di accumulo.

Contemporaneamente è in corso l'intervento volto ad aumentare la pressione con la quale l'acqua scorre nel circuito, con la sostituzione dei flussometri attualmente in uso con altri che, per le loro caratteristiche tecniche, impediscono

¹ Allegato 1.

Il flusso continuo dell'acqua cui spesso ricorrono i ristretti per usi impropri. Lo stato di avanzamento dei lavori è stimabile alla data odierna in circa il 40% del totale.

Attualmente l'Istituto è segnato dalla presenza di un consistente numero di casi di detenuti affetti da COVID-19, l'attuazione delle misure atte a prevenire la diffusione del contagio adottate dalla Direzione di concerto con la Sanità penitenziaria determineranno verosimilmente un allungamento del tempo necessario per completare gli interventi

Sono state assicurate alla Direzione dell'Istituto le risorse finalizzate all'acquisto del materiale consistente in vasi WC e lavabi², entrambi in acciaio, per tutte le camere detentive della "Sezione Isolamento" oltre ai dispositivi necessari per la loro installazione che avverrà con mano d'opera da parte dei detenuti lavoratori interni.

Anche in questo caso l'attuazione delle misure in atto per prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 potrà determinare un allungamento dei tempi per la realizzazione degli interventi

L'acquisto è stato negoziato dalla Direzione stessa con un unico fornitore che provvederà ad effettuare la consegna entro il mese corrente³: la ditta non dispone di scorte di magazzino dei manufatti in parola trattandosi di forniture inusuali.

I letti dotati di maniglia sono stati rimossi e sostituiti ⁴.

Il detenuto L.N. è stato allocato nel circuito della Media Sicurezza in una camera destinata al pernottamento, sita nella sezione detentiva "I", che egli condivide con un altro ristretto.

Circa le criticità rilevate nell'ambito dell'assistenza sanitaria chi scrive ha provveduto ad incontrare il commissario straordinario dell'A.S.L. n. 2 di Terni.

All'incontro, tenutosi il 26 ottobre presso la sede dell'Ente, erano presenti il Direttore, il Comandante del Reparto ed il Responsabile della sanità penitenziaria dell'istituto ternano.

Nel corso dell'incontro chi scrive ha personalmente rappresentato le difficoltà in cui versa l'assistenza sanitaria all'interno dell'Istituto e chiaramente evidenziate nella nota che si riscontra.

In esito all'incontro lo scrivente ha richiesto la convocazione di una riunione con la partecipazione del Garante Nazionale.

All'uopo si prega voler far conoscere la data da proporre al Commissario straordinario dell'A.S.L. n. 2 di Terni per la riunione.

Tale richiesta sarà inoltre ribadita all'Assessore Regionale alla Sanità nel corso di un incontro che si terrà il 4 novembre su richiesta dello scrivente proprio allo scopo di rappresentare la necessità di sollecitare i vertici della locale ASL

² Nota prot. n. 42317 del 29 settembre 2020 dell'Ufficio II – Risorse materiali e contabilità di questo Provveditorato.

³ Nota prot. n. 28181 del 27 ottobre 2020.

⁴ Allegato 2.

all'adozione delle idonee misure volte alla definitiva soluzione delle annose criticità della sanità penitenziaria ternana.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore precisazione.

Il mio voto è favorevole e spero che si realizzi

Gianfranco De Gesu




4301


Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico


| STIPULA RELATIVA A: | |
|--|---|
| Numero Trattativa | 1418300 |
| Descrizione | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DOCCE CON RECUPERO DI 6 CAMERE DETENTIVI |
| Tipologia di trattativa | Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) |
| CIG | 84431503CB |
| CUP | non inserito |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | CASA CIRCONDARIALE DI TERNI |
| Codice Fiscale Ente | 80004030559 |
| Nome Ufficio | CASA CIRCONDARIALE TERNI |
| Indirizzo Ufficio | Strada Delle Campore N.32 05100 TERNI (TR) |
| Telefono / FAX Ufficio | 0744800100 / - |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | GFAA3K |
| Punto Ordinante | LUCA SARDELLA / SRDLCU67B03H501R |
| Soggetto stipulante | LUCA SARDELLA / SRDLCU67B03H501R |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione o Denominazione Sociale | PETRA S.R.L. |
| Codice Identificativo Operatore Economico | 01278610553 |
| Codice Fiscale Operatore Economico | 01278610553 |
| Sede Legale | VIA MAESTRI DEL LAVORO 2 05100 TERNI (TR) |
| Telefono | 0744813913 |
| Posta Elettronica Certificata | PETRA1@PEC.IT |
| Tipologia impresa | Società a Responsabilità Limitata |
| Numero di iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 01278610553 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 3/6/03 12:00 AM |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | TR |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.TERNI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | EDILIZIA / INDUSTRIA |
| <i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i> | |
| Lavori di manutenzione - Edili | |


Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

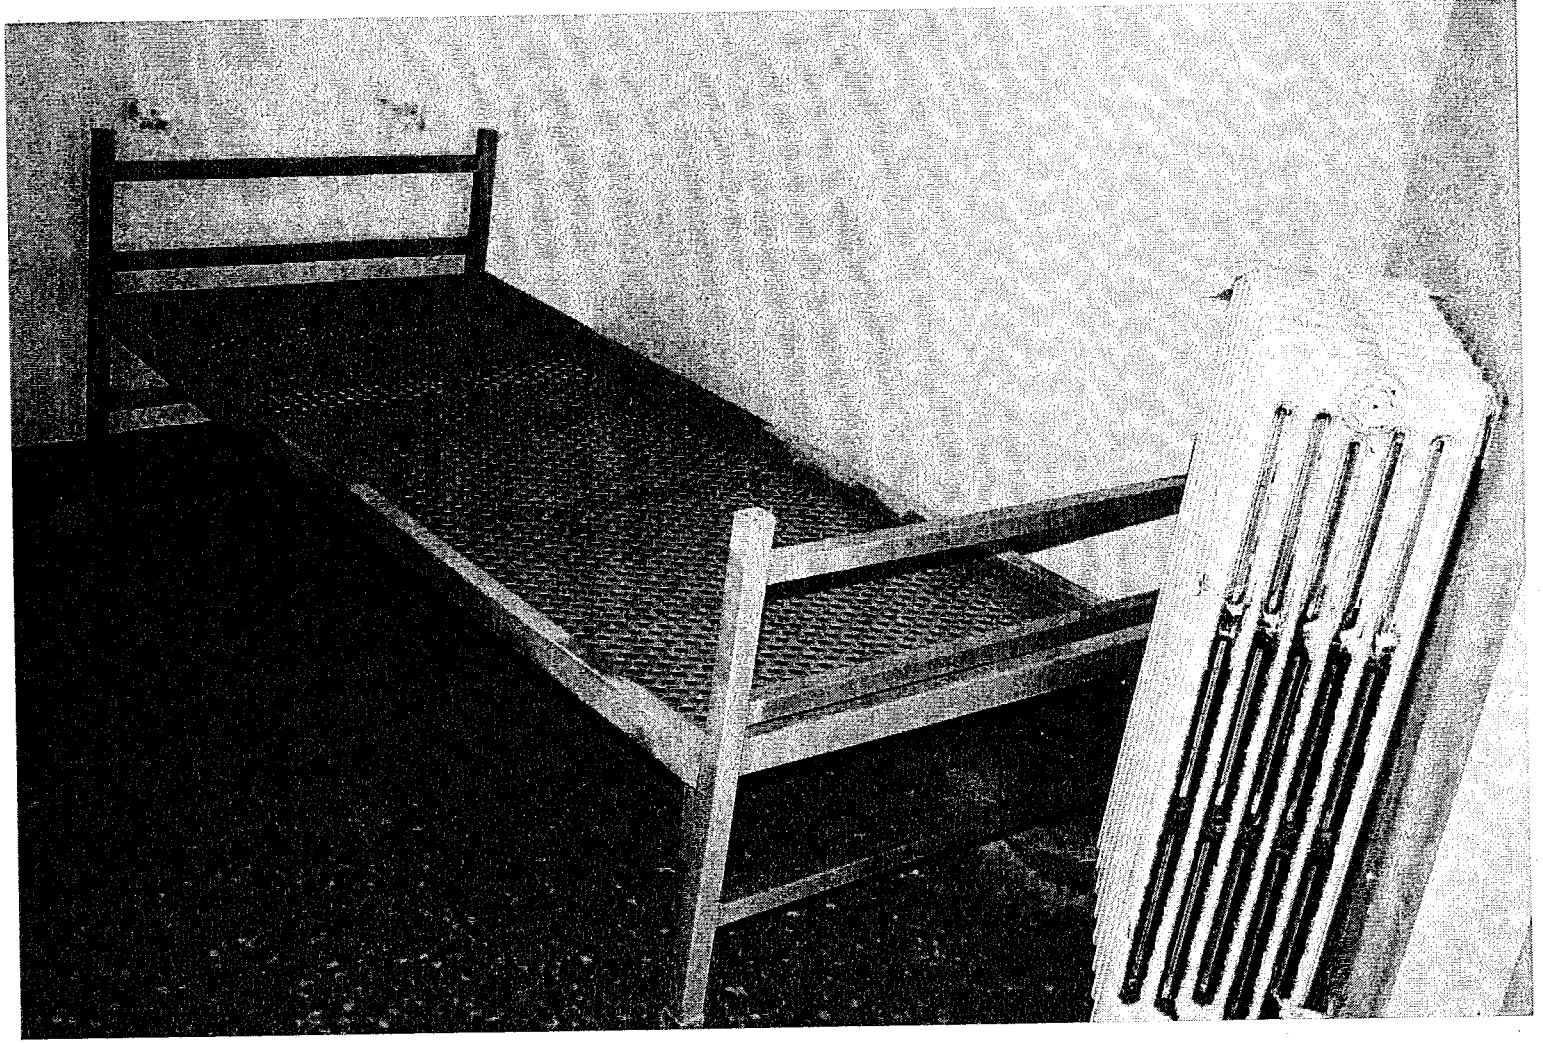

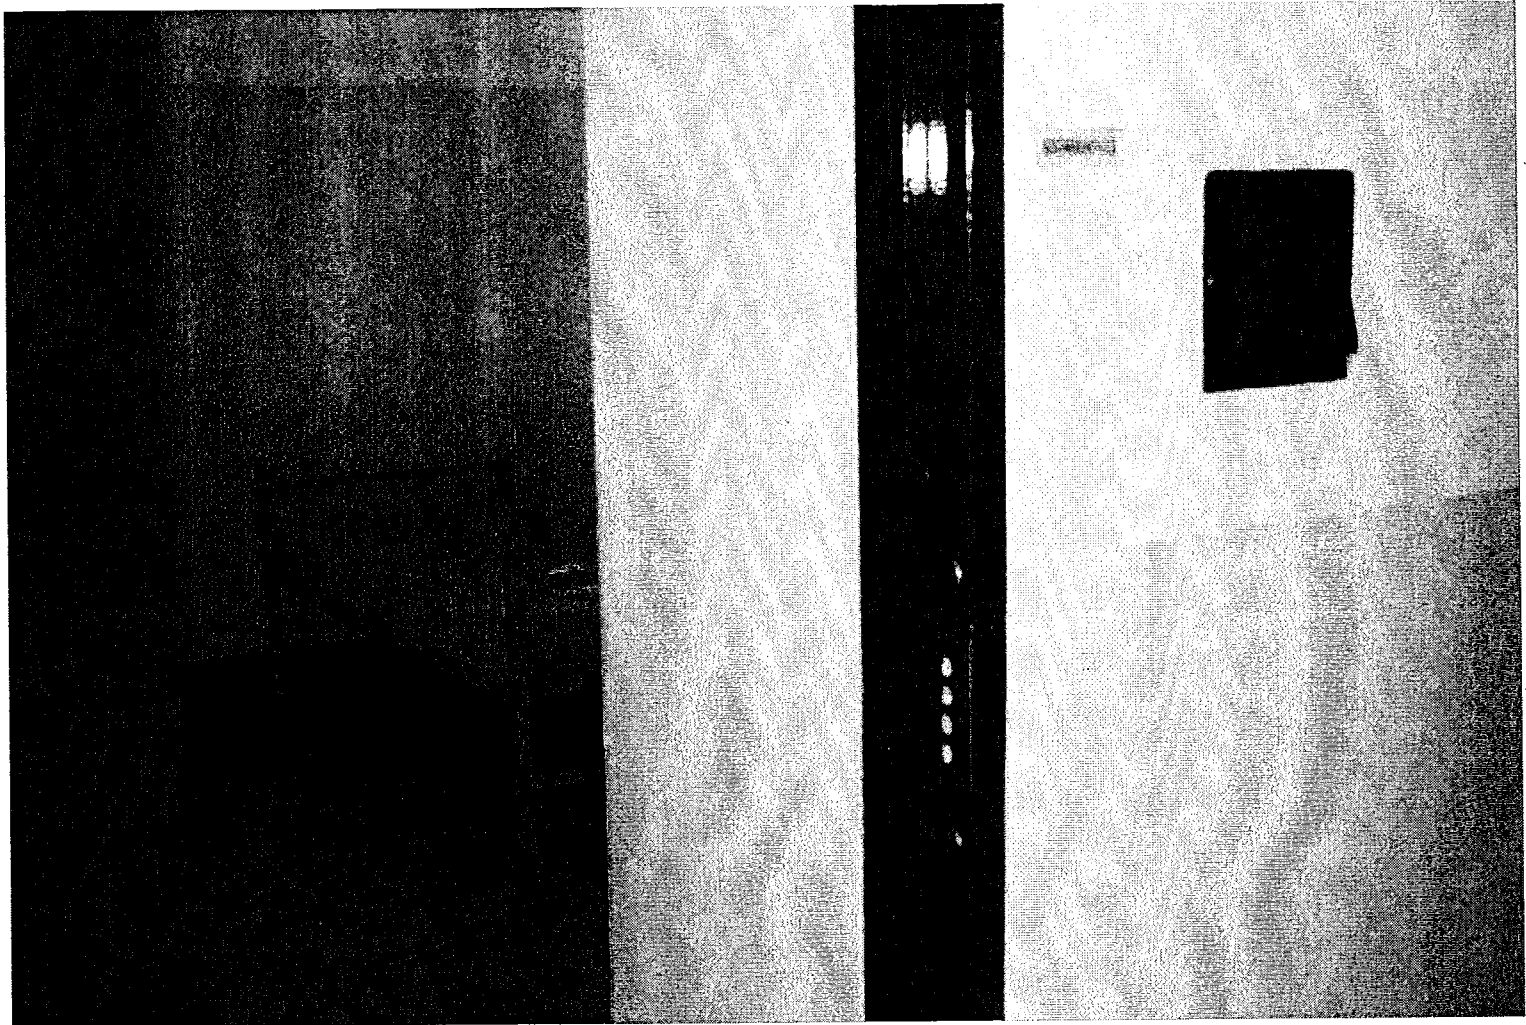

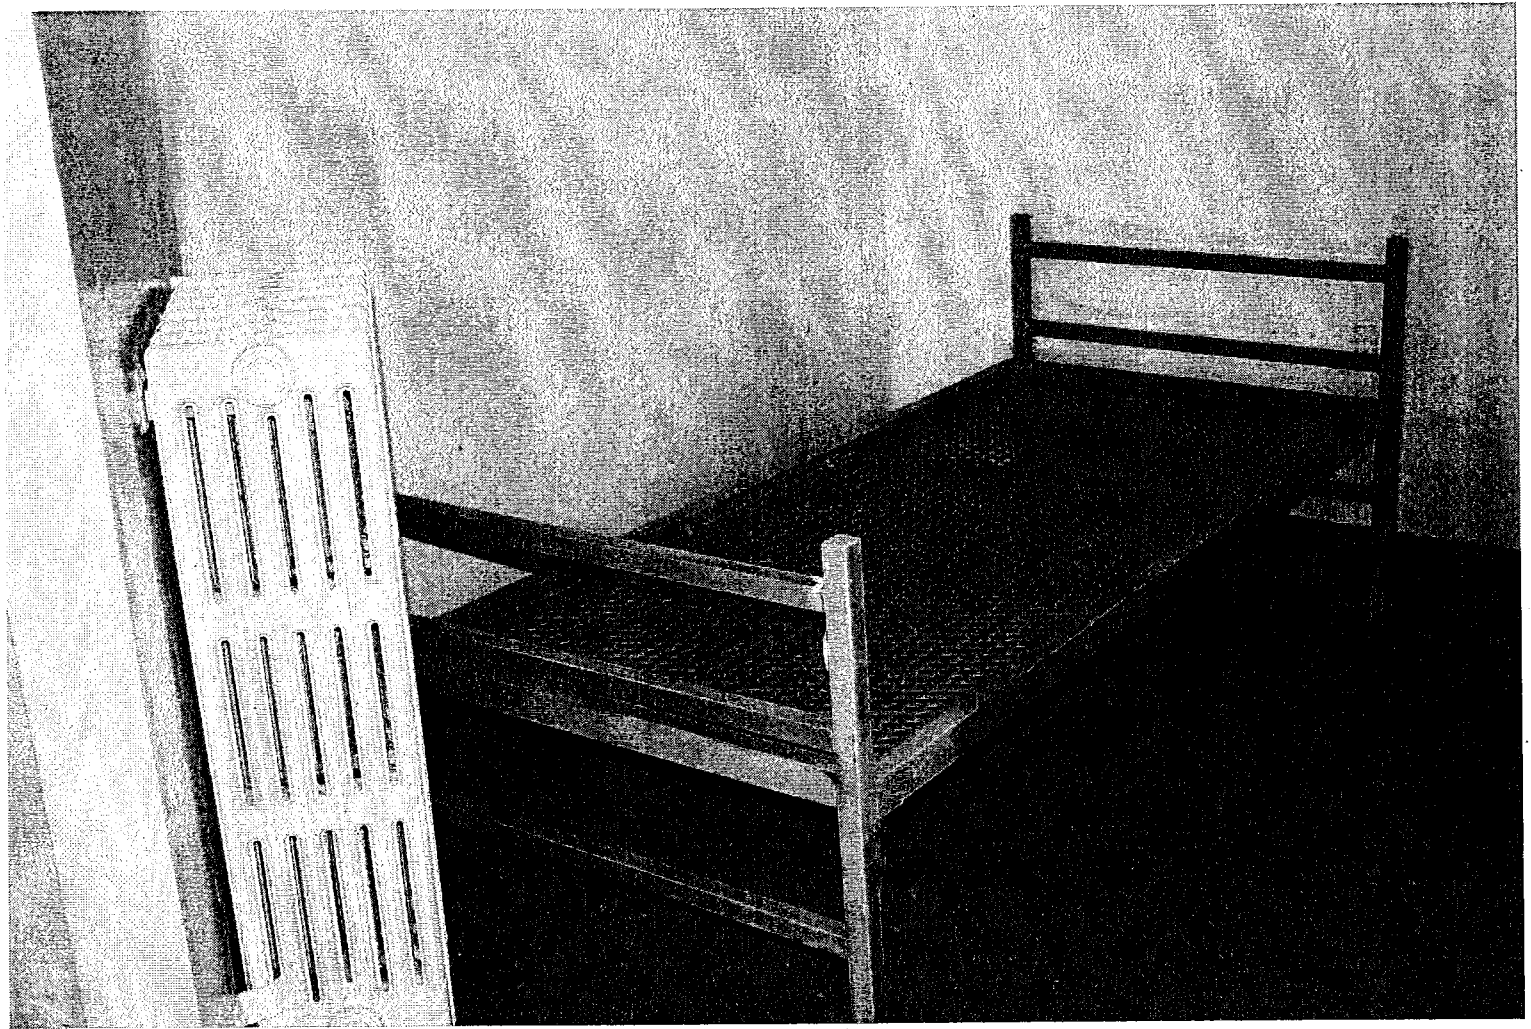

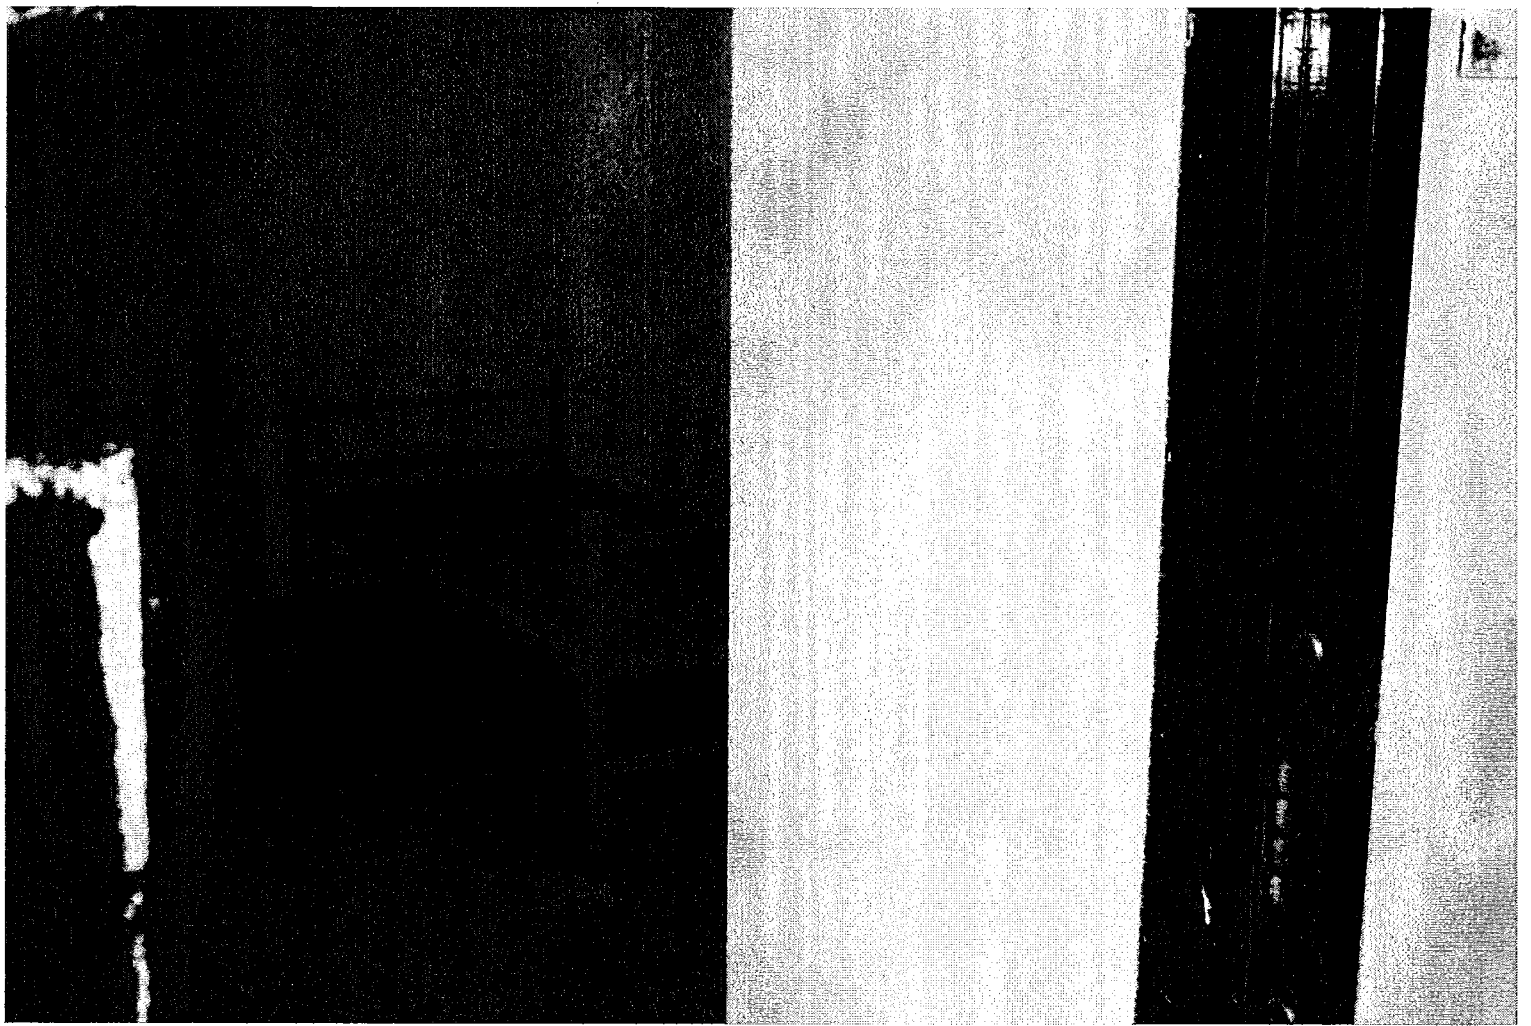

5

